


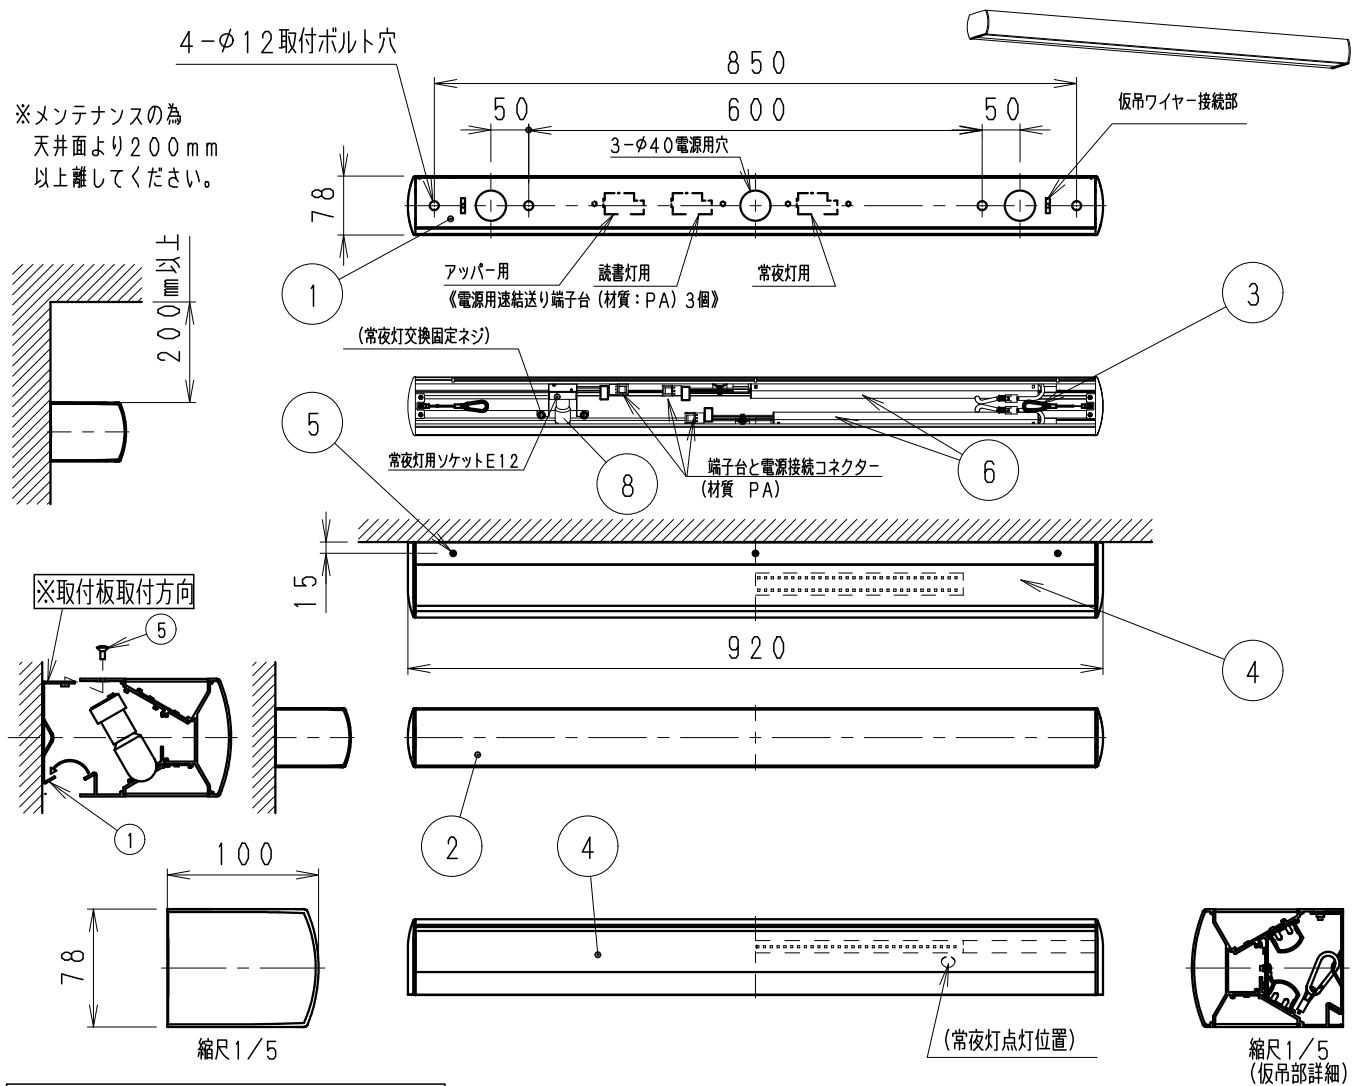

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）でご使用出来ません。
- 調光調色タイプでは調光率が低い場合、設定する色温度と実際の色温度が異なります。
想定の色温度に合わせるには調光率を上げてください。

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
3回路通電(全灯)	AC100V	50/60	327	32.3
アツパー回路単独	AC100V	50/60	215	21.4
読書灯回路	AC100V	50/60	105	10.4
常夜灯回路	AC100V	50/60	7	0.5

白 目塗り：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

8	常夜灯	E12	1	LDT1L-H-E12 (RAD-543L/LA)
7	電源装置	アッパ (21.4W) 読書灯 (10.4W)	2	
6	LEDモジュール	アッパ (21.4W) 読書灯 (10.4W)	2	(LEDモジュール交換不可)
5	取付ネジ	鉄・M4	3	ニッケルメッキ (頭:白)
4	パネル	アクリル・t1.7	2	乳白
3	仮吊ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2	
2	本体 (側板) セット	アルミ・アルミダクト	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具はボルト施工専用器具です。必ずアンカーボルト（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は病室用です。処置室・治療室・手術室などのC I SPRIにつきましては、弊社営業所までお問い合わせください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

特記事項 100V専用・調光調色・電源内蔵・無線調光
・アップパー、読書灯、常夜灯個別回路
アップパー・読書灯6500K-2700K相当
(調光率1~100% 無線信号制御方式)
・光束維持時間40000時間

球付

アッパーLED21.4W (6500K-2700K相当)
読書灯 LED10.4W (6500K-2700K相当)
常夜灯 LED 0.5W (電球色2800K)

型番	
----	--

EFB6596W

承認	検印	作成
三沢	北井	穴見

